Үл эвдэх сорил, шинжилгээний дүн

Гэрээний дугаар:	GGA&E-C-25-009
Захиалагч:	“Гангоо Архитектс энд Инженерс” ХХК
Объектын нэр	Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн төвийн 3,4-р блок
Объектын байршил:	УБ хот, БГД, 31-р хороо, Дилав хутагт Жамсранжавын гудамж, УБ-16094
Барилгын бүтээц:	Угсармал багана дам нуруутай, тоосгон өрөгт бүтээцтэй барилга
Судалгааны хийгдсэн огноо:	2025/05/13
Туршсан төхөөрөмж:	Шмидтийн алх, арматурын байршил илрүүлэгч
Шинжлэхэд мөрдөх стандарт	MNS 3322-81, MNS 3323-1991

Байрлал	Бүтээцийн нэр	Бетоны бат бэхийн утга /МПа/		Босоо арматурын алхам /мм/	Хэвтээ арматурын алхам /мм/
Техникийн давхар	Угсармал төмөр бетон хавтгаалжин хана	27.6	B30 (M400)	150	150
		30.9			
		28.7			
		28.7			
		33.4			
		35.1			
		38.8			
		32.9			
		35.8			
	Дундаж: R_m=	32.4			
	Стандарт хазайлт: σ_m=	3.77			
	Вариацын илтгэлцүүр: V_m=	0.12			

Хавсралт.....хуудастай.

БХТ-ийн БЧАБА-ны мэргэжилтэн..... /Л.Сандаг-Очир/

БХТ-ийн БЧАБА-ны дарга..... /С.Ариунжаргал/

БХТ-ийн ББМҮБХ-ийн дарга..... /Д.Батням/

Санамж: Шинжилгээний дүнг олшруулан хэрэглэх, хуулбарлахыг хориглоно.
Шинжилгээний дүн нь зөвхөн тухайн цэгүүдэд хүчинтэй

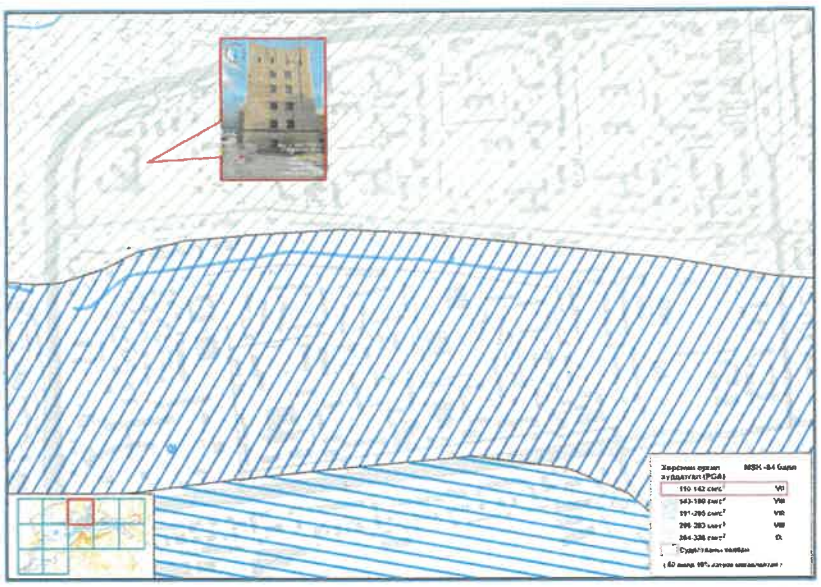

ГССУТ-ийн байршил ба тооцооны газар хөдлөлтийн эрчим VII балл
(PGA 110-142 см/с^2)

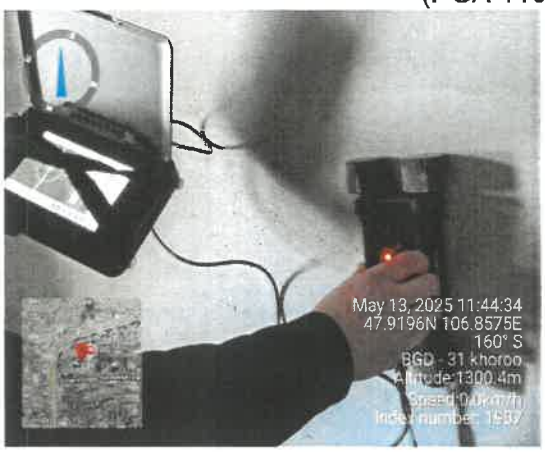

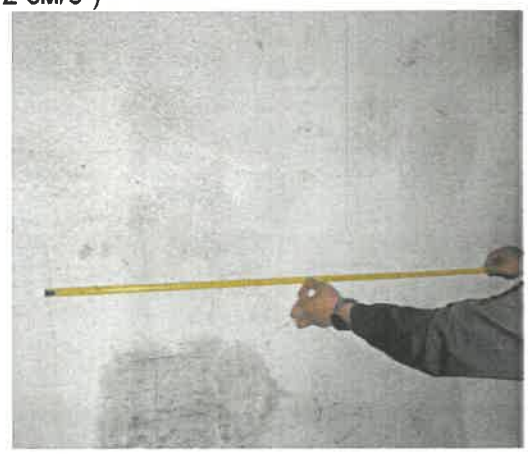

Арматурын байршил илрүүлэгч /Profometer PM-630/

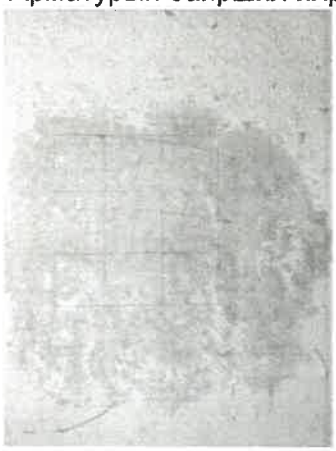

Шмидтийн алх
(Concrete Tes Hammer HT-255D – СТХЗГ-ын 0946 тоот гэрчилгээ)